





ТЕХНІЧНИЙ СТАН ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

☐ Мереж водопроводу та каналізації (тис.км):

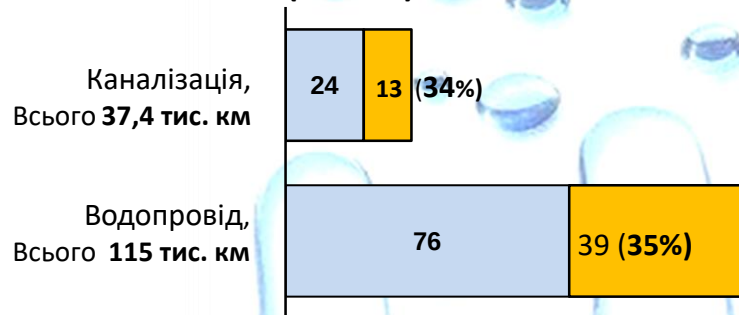

☐ Насосних агрегатів водопровідних та каналізаційних станцій (од.)

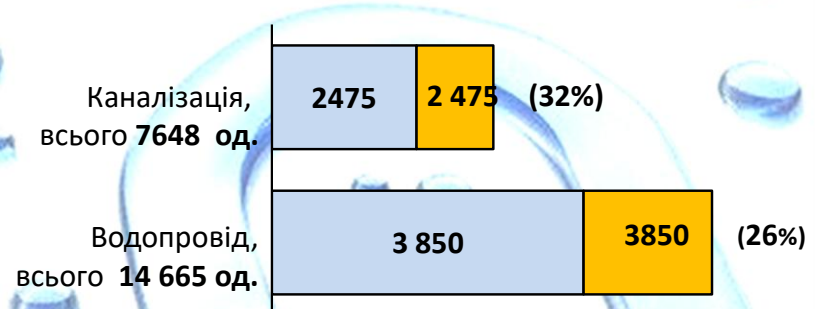

■ Не потребують реконструкції
■ Потребують реконструкції


Втрати та технологічні витрати - 786,33 млн.м³ або 35%

Для доведення якості питної води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної призначені для споживання людиною” часткової або повної реконструкції потребують до 70% водопровідних очисних споруд (ВОС).

Для доведення стічних вод до нормативних вимог при скиді у водойми часткової або повної реконструкції потребують майже 50% каналізаційних очисних споруд (КОС).

РОЗРАХУНКОВА ПОТРЕБА В КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯХ - \$ 19 МЛРД.


Стан водопровідних мереж

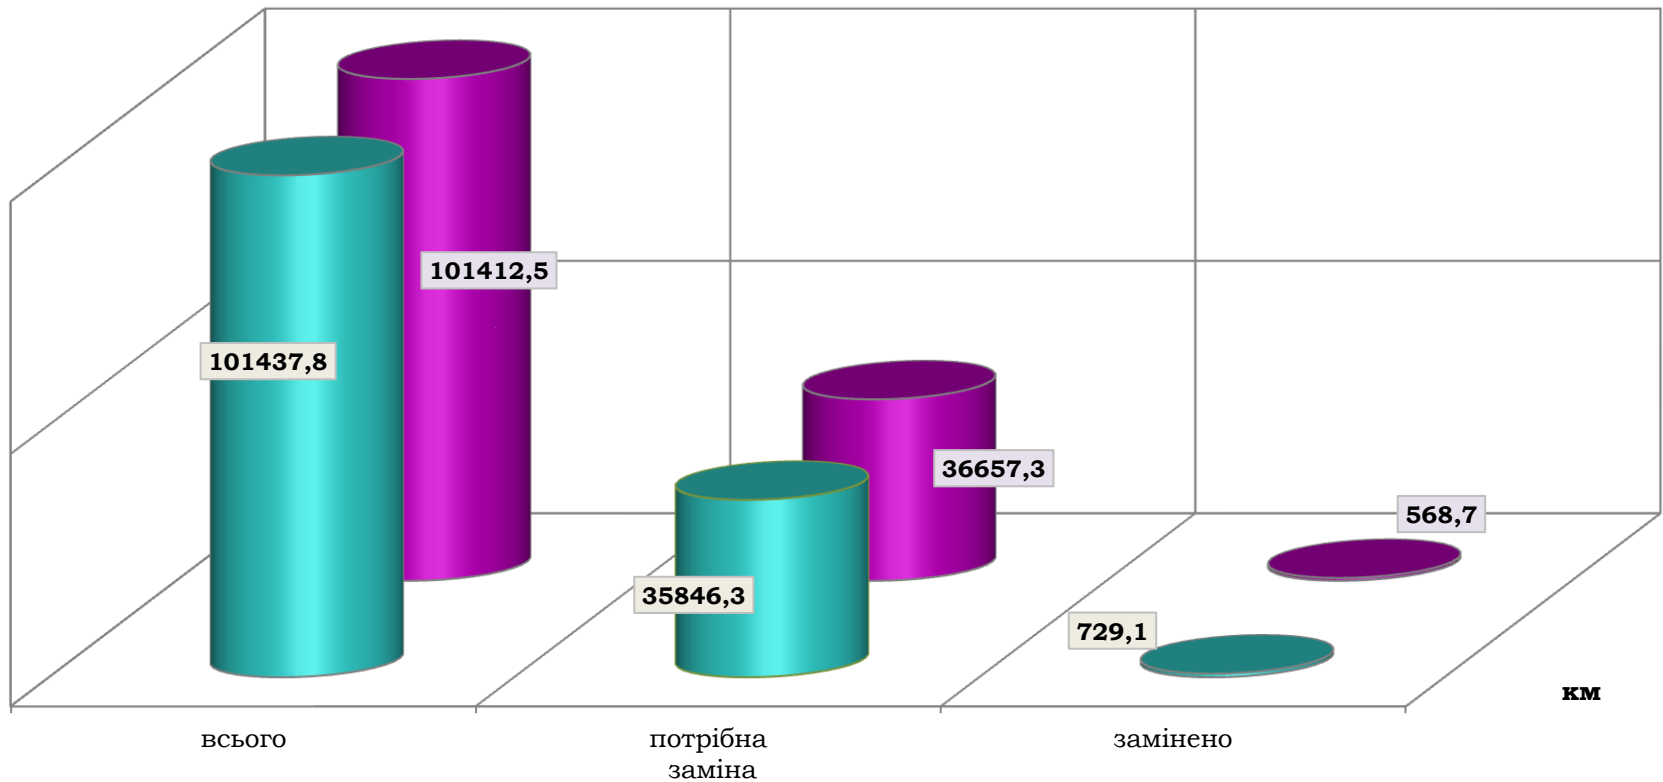


■ 2016 рік

■ 2015 рік

Частка ветхих та аварійних водопровідних мереж, (% до загальної протяжності мереж)

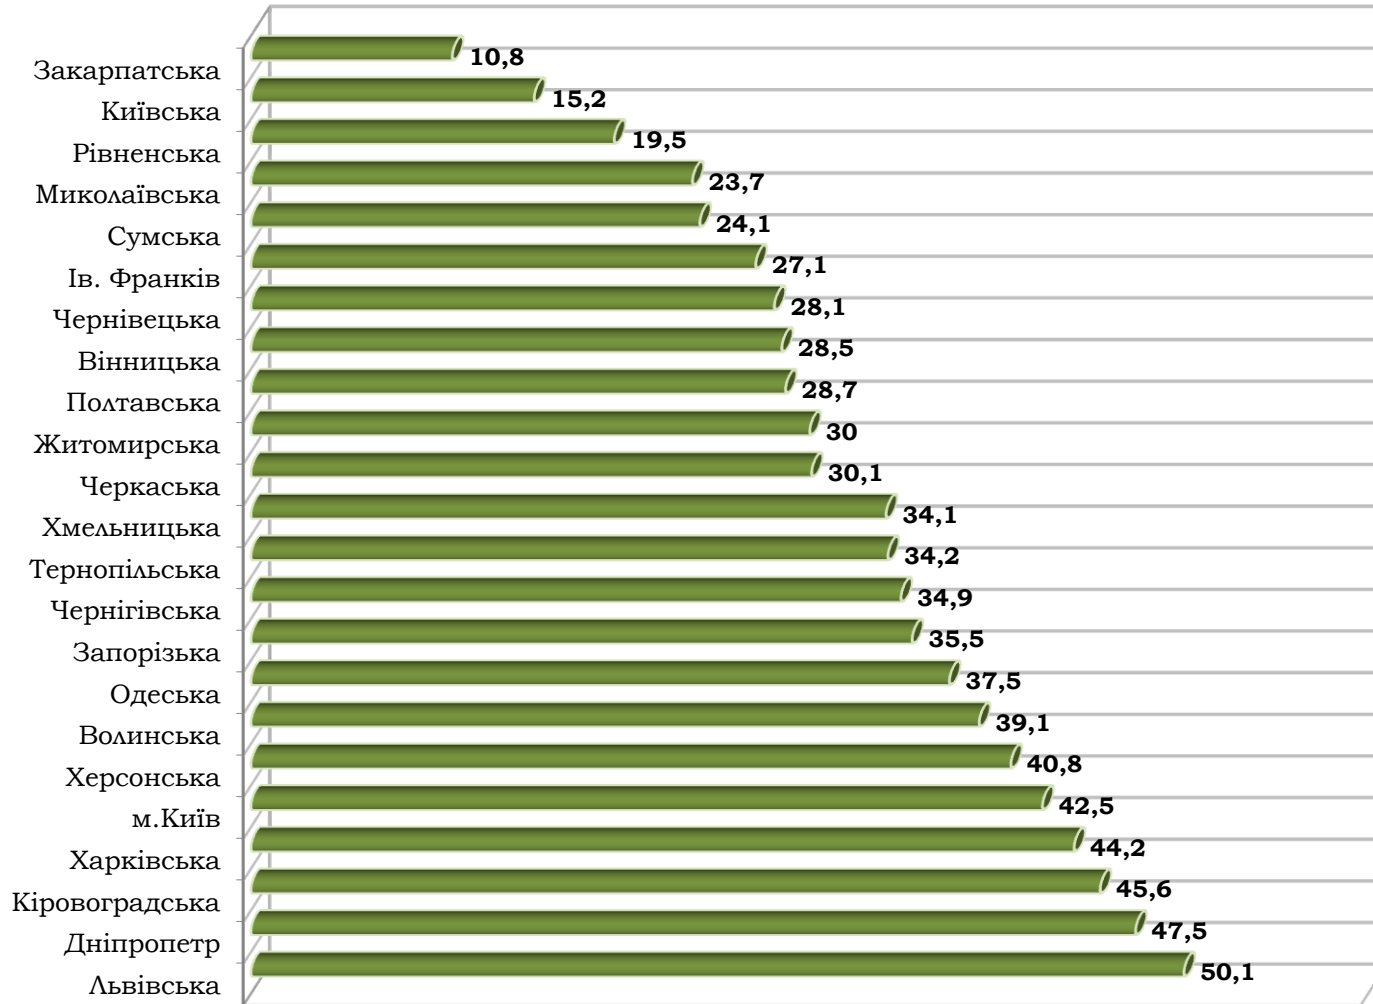

Стан каналізаційних мереж

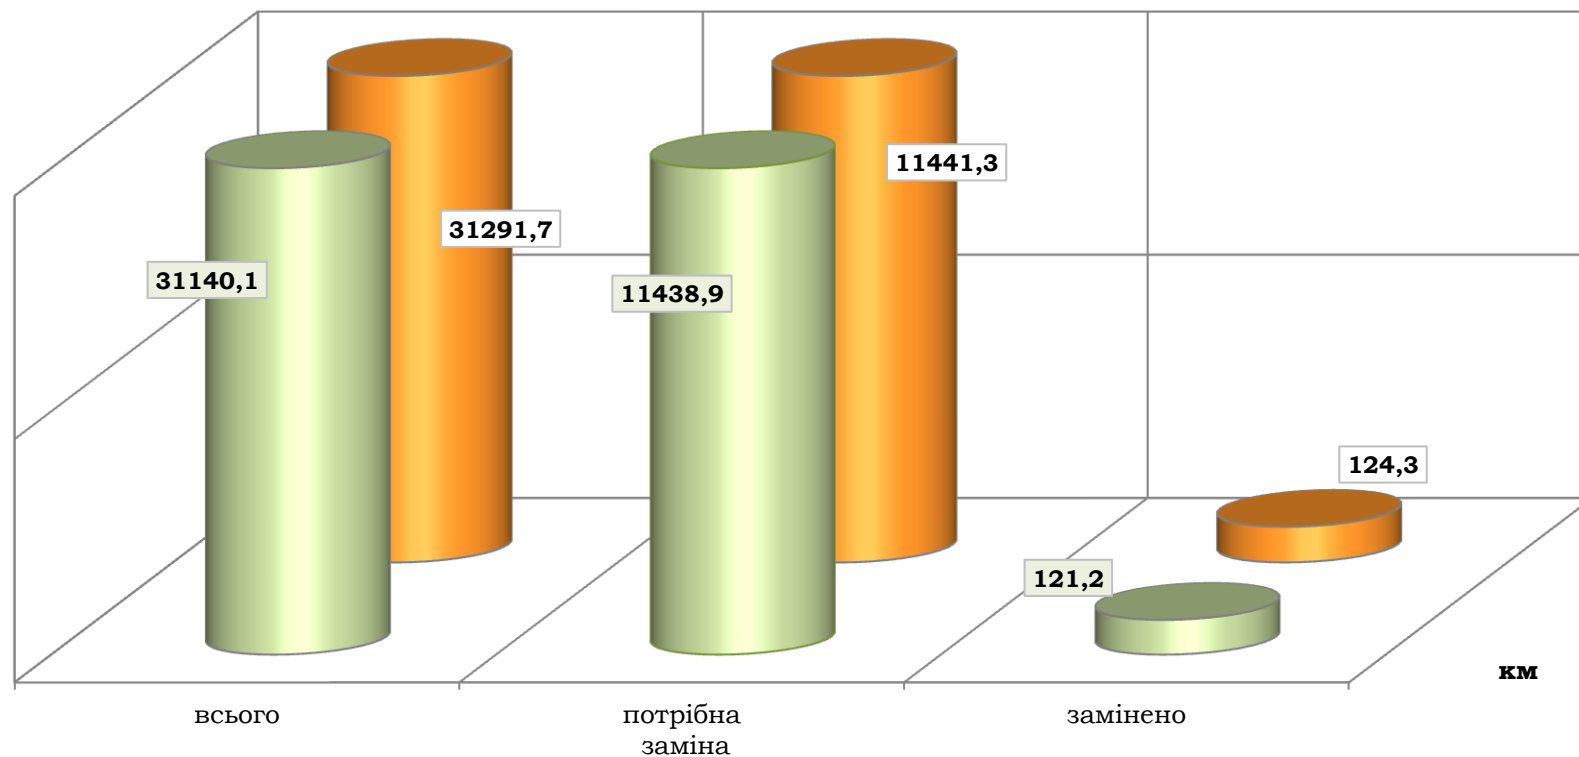

■ 2016 рік ■ 2015 рік

Частка ветхих та аварійних каналізаційних мереж, (% до загальної протяжності мереж)

